


w ul. Białostockiej, Czystej, Piasta, Kupieckiej i Sienkiewicza w Wasilkowie

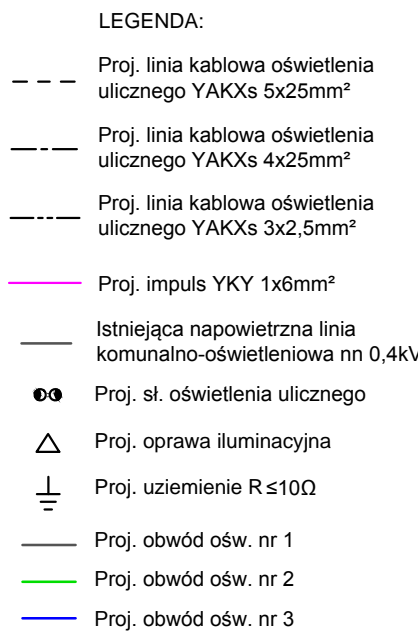

1. Do zasilenia opraw ośw. ulicznego należy wykorzystać żyły robocze L1 i L2. Żyłę L3 w obwodach nr 2 i 3 zostawić do zasilenia rodna.
N - żyła neutralna
PE - żyła ochronna
2. W słupach z proj. $R \leq 10\Omega$ wykonać połączenie żyły neutralnej z żyłą ochronną przewodem LY 16mm².
3. Jako zabezpieczenie obwodów oświetleniowych zastosować wkładki topikowe typ BiWtZ 16A

jednostka projektowa:		ELEKTRON Łukasz Jozyszek 16-100 Sokółka, Os. Zielone 6/4	
przedmiot opracowania:		Budowa linii kablowej oświetleniowej nN oraz kanału technologicznego ulicy Białostockiej, Kupieckiej, Piasta, Czystej i Sienkiewicza w Wasilkowie	
nazwa rys.:		data:	02.05.2016
tytuł:		skala:	
branża:		nr rys.:	2
inwestor	Urząd Miejski w Wasilkowie ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków		
projektant:	mgr inż. Krzysztof Filkiewicz, nr upr.: PDL/014/PW/BE/15		
nazwa i adres budowy	Wasilków, ohręb 13, dz. nr 3047, 2543, 3044, 3007/1, 3007/2, 2533, 3039/2, 2532, 3009/6, 2858, 3718.		